


Contrôle de la radioactivité de l'air

Balise de Montélimar (Drôme)

Septembre
2020

— ALPHA — BÊTA — IODE — LIMITE DE DÉTECTION alpha, bêta, iode • ÉVÉNEMENTS - - - - - RADON

Activité volumique des canaux ALPHA, BÊTA et IODE (Bq/m³)

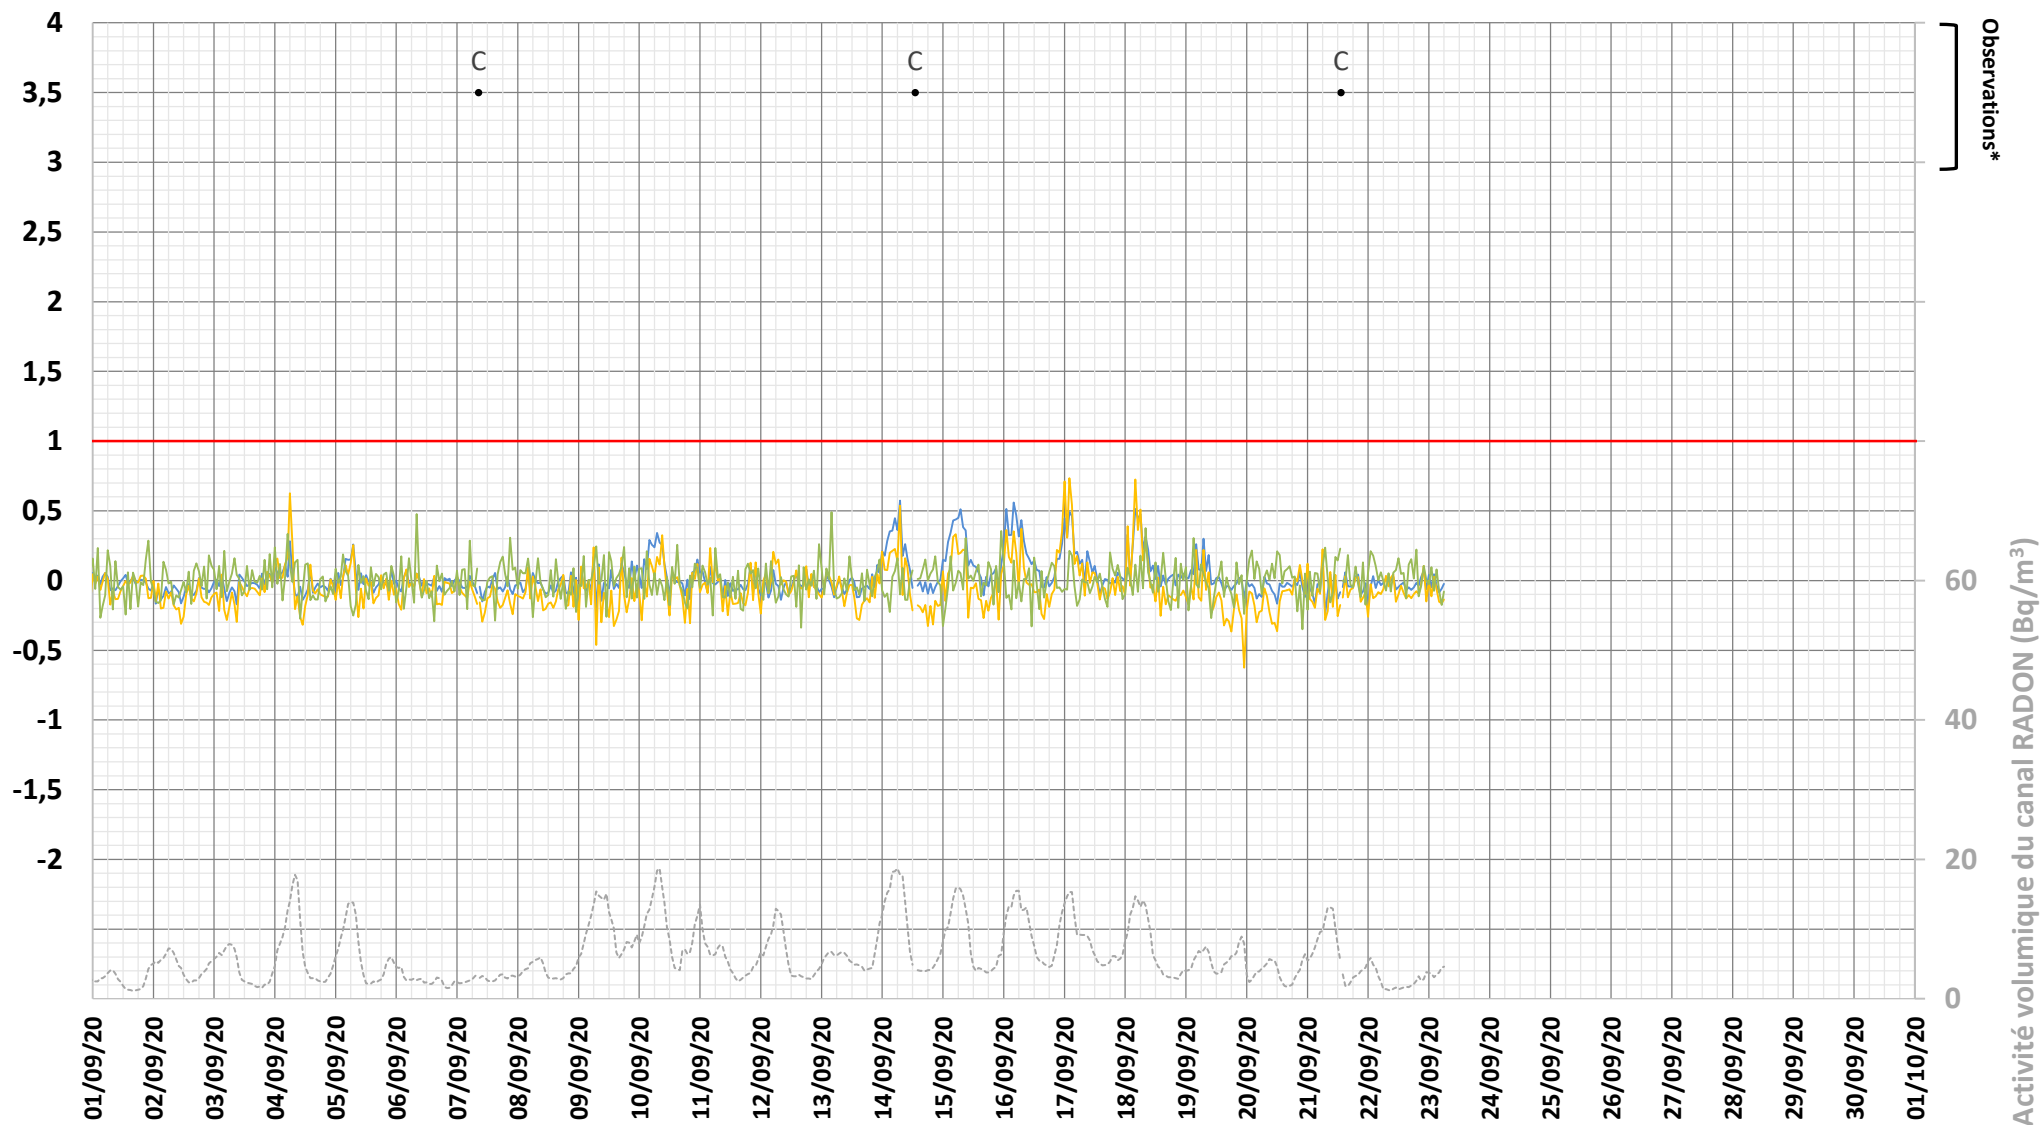

* : F/C = prélèvement de Filtre/Cartouche - Autres codes : cf. <http://balises.criirad.org/aide.htm>