

# SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE

## BALISE DU PEAGE-DE-ROUSSILLON

Rapport N° 15-51

RAPPORT TRIMESTRIEL  
JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2015



Document réalisé par le **laboratoire de la CRIIRAD**  
pour le **Conseil Régional Rhône-Alpes**, le **Conseil Général de l'Isère** et la  
**Communauté de Communes du Pays Roussillonnais**



LABORATOIRE DE LA CRIIRAD  
29, Cours Manuel de Falla – 26000 VALENCE

☎ 04 75 41 82 50  
📠 04 75 81 26 48

<http://www.criirad.org>  
[balises@criirad.org](mailto:balises@criirad.org)

## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>2</b>
<b>SYNTHESE .....</b>	<b>3</b>
<b>1 RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 PRESENTATION.....</b>	<b>5</b>
1.1.1 AEROSOLS.....	6
1.1.2 IODE .....	6
<b>1.2 RESULTATS DES CONTROLES AUTOMATIQUES EN CONTINU .....</b>	<b>7</b>
1.2.1 GRAPHES .....	7
1.2.2 COMMENTAIRES .....	10
<b>1.3 RESULTATS DES CONTROLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA .....</b>	<b>10</b>
1.3.1 TABLEAU .....	10
1.3.2 COMMENTAIRES .....	11
<b>2 RADIOACTIVITE NATURELLE.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 QU'EST-CE QUE LE RADON ?.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 RADON : RESULTATS DES CONTROLES AUTOMATIQUES EN CONTINU .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 JUILLET 2015.....	13
2.2.2 AOUT 2015.....	14
2.2.3 SEPTEMBRE 2015 .....	15
2.2.4 COMMENTAIRES .....	16
<b>ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE .....</b>	<b>17</b>
<b>LABORATOIRE CRIIRAD .....</b>	<b>18</b>



**Avertissement** : toutes les valeurs horaires sont exprimées en heures T.U. (temps universel).  
 Pour obtenir l'heure locale, il faut ajouter 2 heures en été et 1 heure en hiver.

## SYNTHESE

### 1) TECHNIQUE

- Une coupure de l'alimentation électrique dans le local s'est produite à 3 reprises lors d'épisodes orageux, le 1<sup>er</sup> septembre entre 11h et 13h30 TU, le 12 septembre entre 13h et 15h TU et le 26 septembre entre 0h et 2h TU. L'alimentation électrique a été rétablie automatiquement lors de ces événements, sans qu'aucune intervention du laboratoire de la CRIIRAD n'ait été nécessaire. Il convient de noter que, suite à un dysfonctionnement de l'électronique de la balise, il a été nécessaire de la réinitialiser lors du prélèvement hebdomadaire du 8 septembre, ce qui a entraîné l'absence de mesures entre 9h et 11h TU.

- L'intervention de maintenance périodique, programmée tous les 9 mois par la société Berthold, a été effectuée le 22 juillet. Au cours de cette intervention (qui comprend notamment un contrôle complet des éléments mécaniques et électriques de la balise, la calibration des détecteurs, le démontage et le nettoyage des éléments sujets à l'empoussièremement du fait du fonctionnement des pompes, le changement des palettes de la pompe 5 m<sup>3</sup>/h,...), le technicien Berthold a souligné le bon état de fonctionnement de la balise.

- **Le taux de fonctionnement a été de 99,5%<sup>1</sup>.**

### 2) RESULTATS DES CONTRÔLES

**Aucune contamination n'a été détectée pendant le trimestre.**

#### CONTRÔLES AUTOMATIQUES EN CONTINU

##### Voies alpha et bêta direct

Des dépassements de la limite de détection (1 Bq/m<sup>3</sup>) ont été observés ponctuellement le 30 septembre sur les 2 voies de mesure (maxima mesurés : 1,1 Bq/m<sup>3</sup> sur la voie alpha et 1,2 Bq/m<sup>3</sup> sur la voie bêta direct).

En dehors de ces périodes de dépassement, les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m<sup>3</sup>).

Les dépassements observés ne sont pas dus à une contamination mais à des augmentations rapides de l'activité volumique en radon en quelques heures.

##### Voie bêta retardé (temps t + 5j 10h)

Les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (0,01 Bq/m<sup>3</sup>).

##### Voie iode

Les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m<sup>3</sup>).

#### CONTRÔLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA

##### Analyses en laboratoire des filtres



Durant le trimestre, l'activité volumique moyenne en césium 137 est restée inférieure à la limite de détection dans les analyses de filtres mensuels (inférieure à 0,006 mBq/m<sup>3</sup> pour chacune des 3 analyses).

---

<sup>1</sup> A l'exception des prélèvements hebdomadaires pour lesquels les pompes de la balise sont arrêtées pendant 5 à 30 minutes.

**Analyses mensuelles en laboratoire de cartouche hebdomadaire**


Les analyses trimestrielles ont été effectuées sur les gaz piégés entre le 6 et le 13 juillet, entre le 10 et le 19 août et entre le 8 et le 15 septembre. L'activité volumique moyenne en iode 131 pour les 3 analyses a été systématiquement inférieure à la limite de détection (inférieure à 0,101 mBq/m<sup>3</sup>).

	EMETTEUR	APPROBATION
Nom - Fonction	MOTTE J. - Responsable Service balises	SYREN J. Responsable Service balises
Date	02/11/2015	02/11/15
Signature		


# 1 RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE

## 1.1 Présentation

La balise atmosphérique est constituée d'un dispositif qui aspire l'air à contrôler par un système de pompes et le fait circuler dans plusieurs modules de piégeage. Un **filtre papier** retient les aérosols pour contrôle automatique continu des radionucléides émetteurs alpha et bêta. **Une cartouche à charbon actif** (remplacée chaque semaine par un technicien CRIIRAD) piège les gaz, ce qui permet un contrôle automatique continu de l'activité de l'iode 131 gazeux.

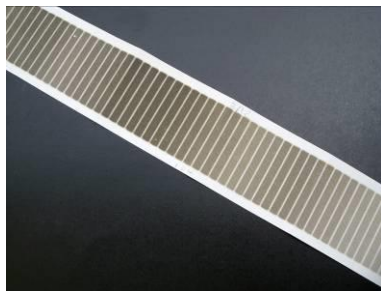

Filtre papier (aérosols)

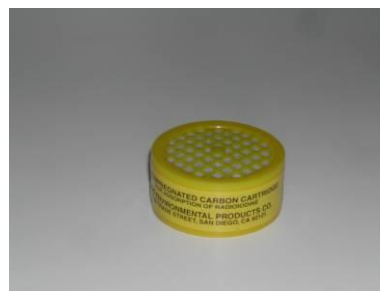

Cartouche à charbon actif (gaz)

Les filtres et les cartouches peuvent être prélevés et soumis à des analyses complémentaires par spectrométrie gamma au laboratoire<sup>2</sup> CRIIRAD afin d'identifier et de quantifier précisément la nature et l'activité de chacun des radioéléments émetteurs gamma. En situation courante, sont analysés chaque mois l'intégralité du filtre et l'une des cartouches hebdomadaires. Ces contrôles sont réalisés sans délai en cas de détection de contamination par la balise.



Analyse par spectrométrie gamma

---

<sup>2</sup> Le laboratoire de la CRIIRAD est agréé par l'Autorité de Sécurité Nucléaire pour le dosage des émetteurs gamma dans les matrices biologiques et les matrices gaz, ainsi que pour le dosage des gaz halogénés.

### 1.1.1 Aérosols

Hors situation accidentelle, la radioactivité artificielle de l'air est due principalement :

- au reliquat des radionucléides dispersés par les essais nucléaires effectués dans l'atmosphère principalement dans les années 50/60,
- à la remise en suspension des retombées de Tchernobyl (1986),
- aux installations nucléaires (dont les centrales) qui, en fonctionnement normal, rejettent des éléments radioactifs dans l'atmosphère.

Selon leur mode de désintégration, ces radionucléides sont des émetteurs de rayonnement bêta ou, dans une plus faible proportion, de rayonnements alpha. Dans de nombreux cas, la désintégration s'accompagne de l'émission de rayonnements gamma.

La balise mesure en continu l'activité volumique globale des émetteurs alpha et bêta contenus dans les aérosols. Afin que la surveillance de la contamination artificielle ne soit pas perturbée par les fluctuations des niveaux de radon, gaz radioactif émanant du sol et naturellement présent dans l'atmosphère, le détecteur comptabilise séparément la radioactivité naturelle. De plus, l'activité des radionucléides émetteurs bêta est mesurée une seconde fois, 5 jours (et 10 heures) après la mesure directe de manière à affiner les résultats. En effet, le « bruit de fond » des mesures effectuées en différé est nettement plus bas que celui des mesures directes du fait de la quasi-disparition des descendants à vie courte du radon.

La **limite de détection des mesures directes (alpha et bêta)** est ainsi de **1 Bq/m<sup>3</sup>** alors que celle des **mesures retardées (bêta)** est de **0,01 Bq/m<sup>3</sup>**.

**L'analyse du filtre** par spectrométrie gamma au laboratoire CRIIRAD permet d'obtenir des niveaux de précision très supérieurs. Pour le césium 137, et pour un comptage d'environ 50 000 secondes, la **limite de détection** est typiquement **inférieure à 0,01 mBq/m<sup>3</sup>** (soit 0,00001 Bq/m<sup>3</sup>).

### 1.1.2 Iode

En cas d'incident, de nombreux produits de fission volatils peuvent être rejetés de façon massive dans l'air extérieur. L'expérience montre que l'une de celles qui a l'impact sanitaire le plus important est l'iode 131, un radionucléide émetteur de rayonnements bêta et gamma dont la période physique est de 8 jours.

Afin de mesurer en continu l'activité volumique de l'air en iode 131 gazeux (forme généralement prépondérante), la balise possède un dispositif de piégeage des gaz : une cartouche à charbon actif. Un détecteur spécifique est placé en vis-à-vis. Il s'agit d'un détecteur gamma dont la fenêtre de mesure (291-437 keV) est centrée sur le principal pic de l'iode 131 (364,5 keV). Afin de garantir les capacités de piégeage du dispositif, les cartouches à charbon actif sont prélevées et remplacées toutes les semaines. Chaque mois, l'une des cartouches fait l'objet d'une analyse de contrôle en laboratoire.


**La limite de détection des mesures en direct de l'activité d'iode 131 est de 1 Bq/m<sup>3</sup>.**

**L'analyse des cartouches à charbon actif** par spectrométrie gamma au laboratoire CRIIRAD, permet d'atteindre, typiquement, une **limite de détection inférieure à 0,1 mBq/m<sup>3</sup>** (pour l'iode 131 et pour un comptage d'environ 50 000 secondes).


## 1.2 Résultats des contrôles automatiques en continu

### 1.2.1 Graphes

Juillet 2015 - Mesures directes (alpha-bêta-iode)

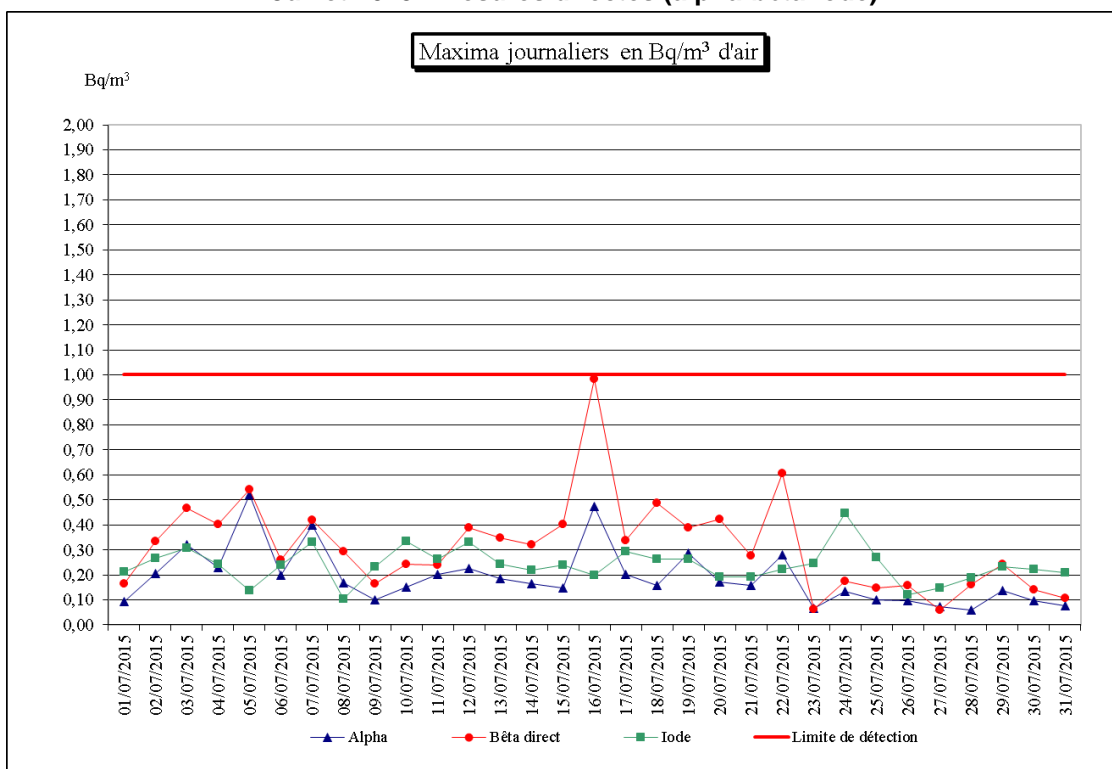


Juillet 2015 - Bêta direct (temps t) - bêta retardé (temps t + 5j 10h)<sup>3</sup>

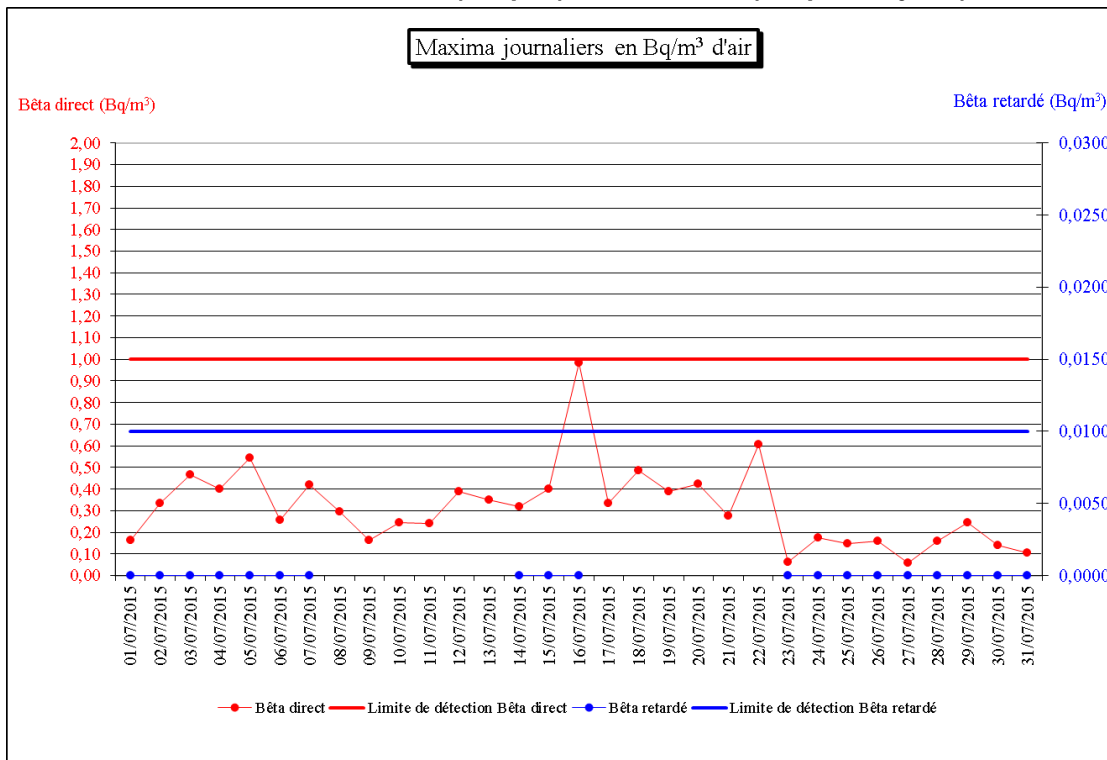


<sup>3</sup> Les mesures « bêta retardé » ne sont pas effectuées pendant les 5j 10h suivant un prélèvement de filtre. Dans le graphe ci-dessus, les résultats « bêta retardé » réalisés à « t + 5j10h » sont représentés à « t » afin d'être comparés aux résultats « bêta direct » correspondants.

Août 2015 - Mesures directes (alpha-bêta-iode)

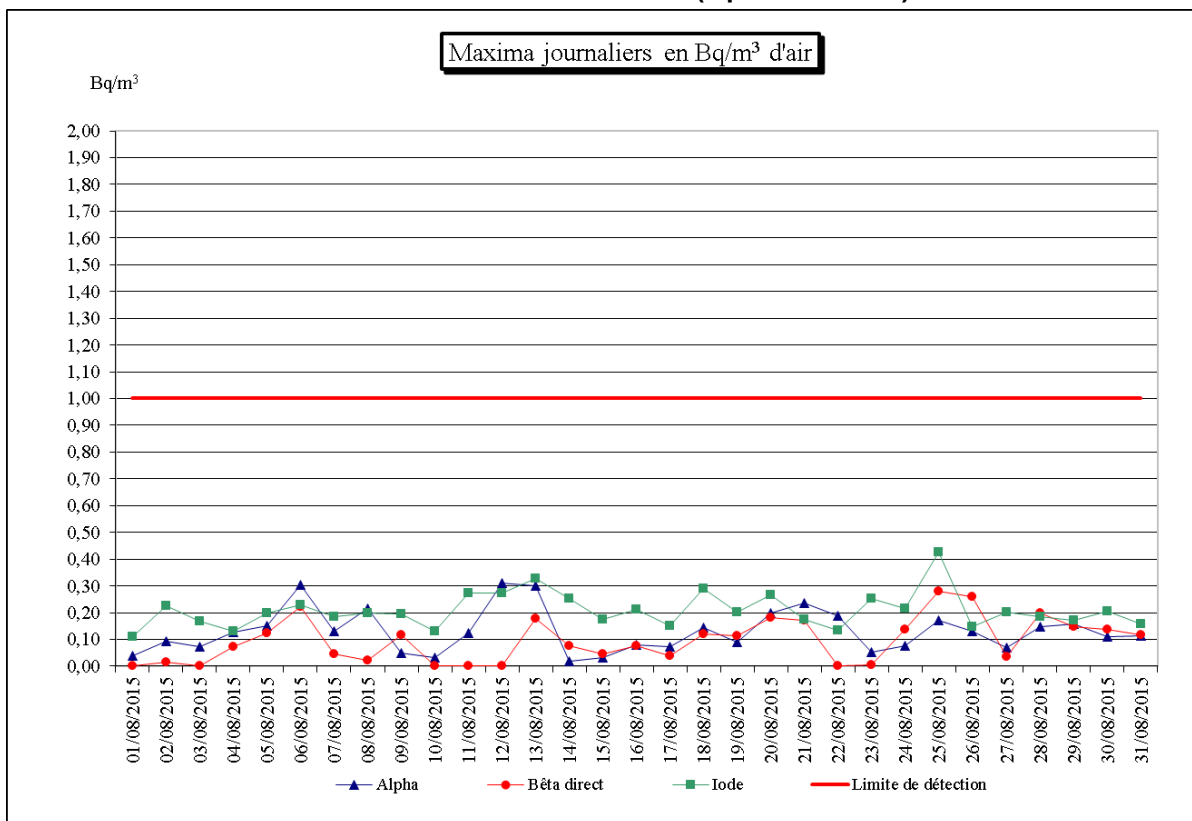


Août 2015 - Bêta direct (temps t) - bêta retardé (temps t + 5j 10h)<sup>4</sup>

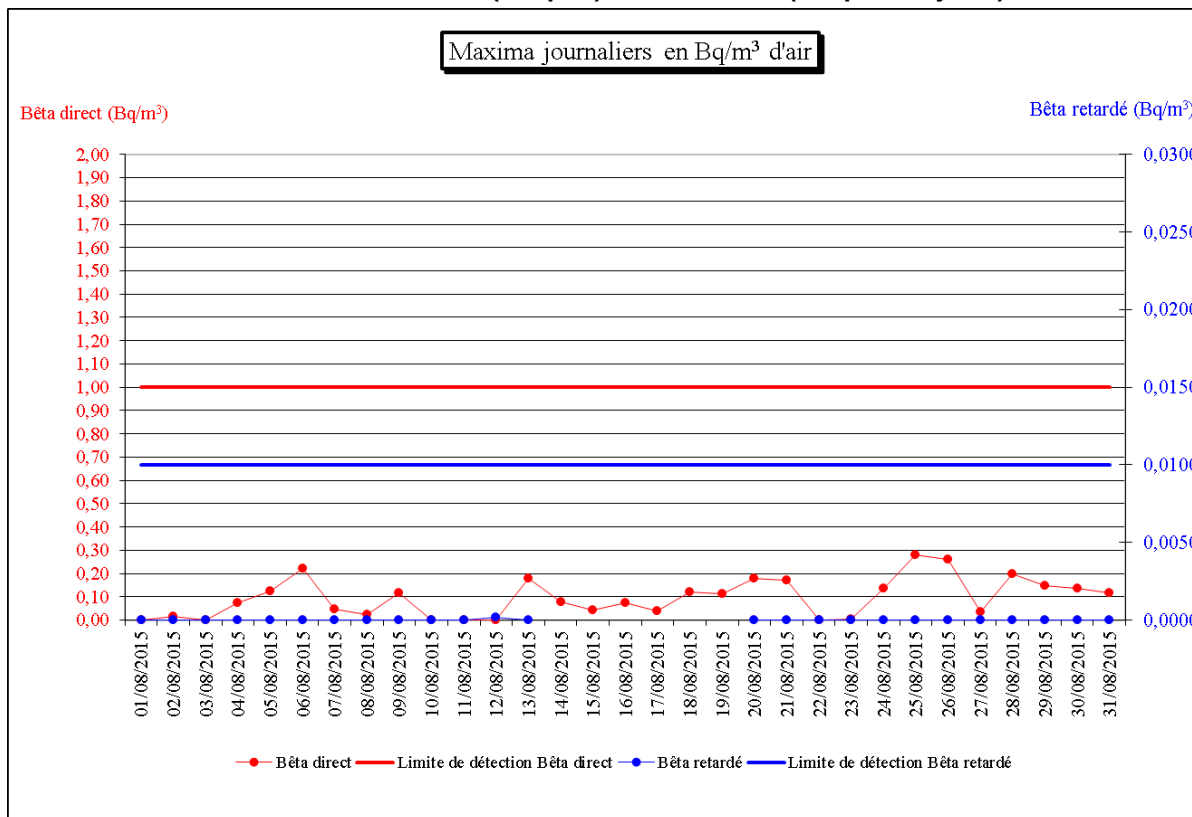


<sup>4</sup> Les mesures « bêta retardé » ne sont pas effectuées pendant les 5j 10h suivant un prélèvement de filtre. Dans le graphe ci-dessus, les résultats « bêta retardé » réalisés à « t + 5j10h » sont représentés à « t » afin d'être comparés aux résultats « bêta direct » correspondants.



Septembre 2015 - Mesures directes (alpha-bêta-iode)

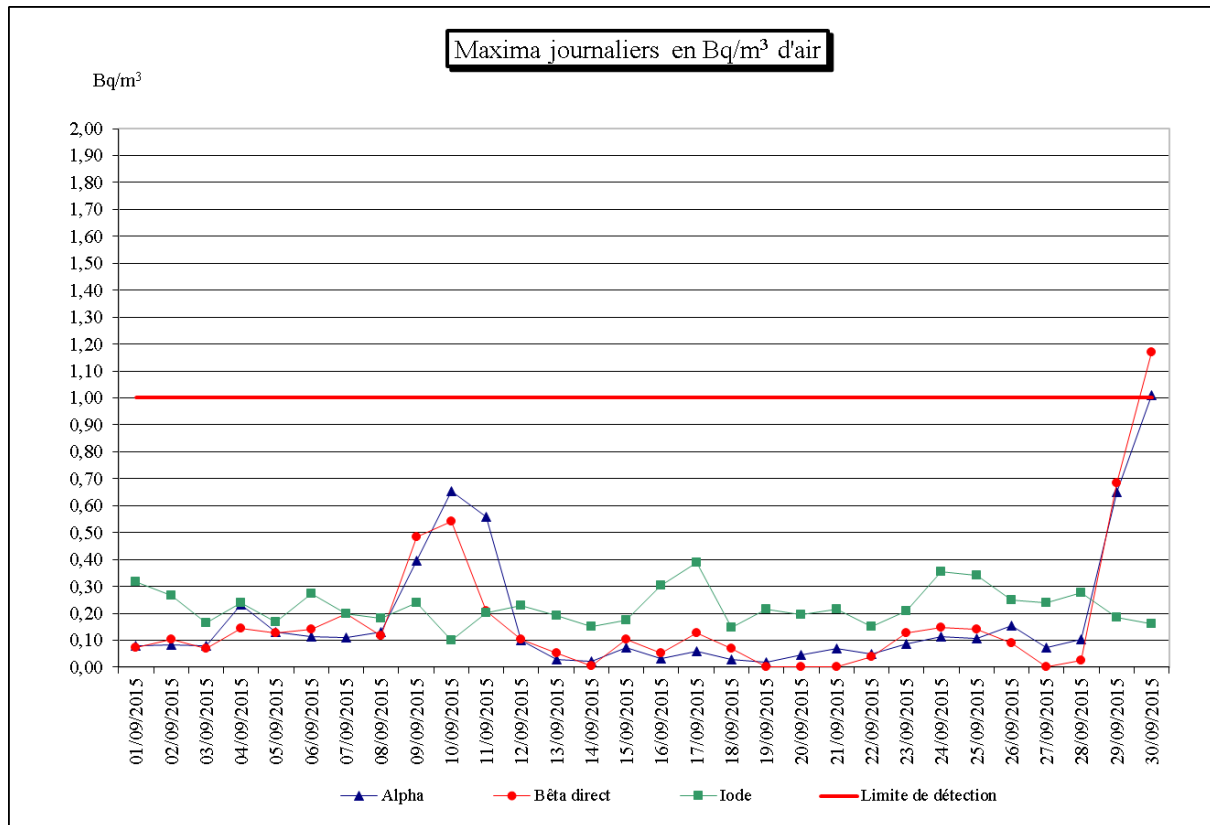

Septembre 2015 - Bêta direct (temps t) - bêta retardé (temps t + 5j 10h)<sup>5</sup>

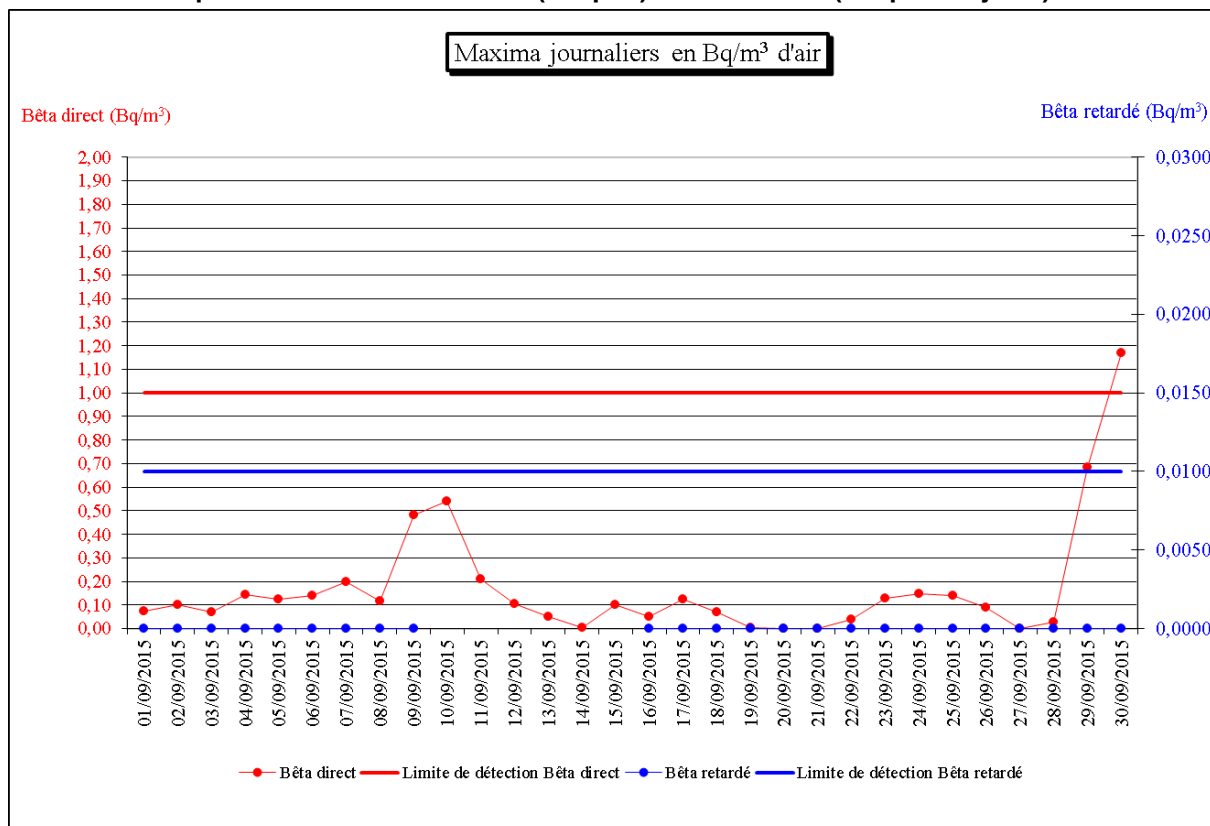

<sup>5</sup> Les mesures « bêta retardé » ne sont pas effectuées pendant les 5j 10h suivant un prélèvement de filtre. Dans le graphe ci-dessus, les résultats « bêta retardé » réalisés à « t + 5j10h » sont représentés à « t » afin d'être comparés aux résultats « bêta direct » correspondants.

## 1.2.2 Commentaires

### Alpha et bêta direct

Des dépassements de la limite de détection (1 Bq/m<sup>3</sup>) ont été observés ponctuellement sur les 2 voies de mesure le 30 septembre (les valeurs maximales mesurées ont été de 1,01 Bq/m<sup>3</sup> pour la voie alpha et 1,17 Bq/m<sup>3</sup> pour la voie bêta direct).

Les dépassements observés ne sont pas dus à une contamination mais à une augmentation rapide de l'activité volumique du radon<sup>6</sup> en l'espace de quelques heures (l'activité en radon a augmenté de 6 Bq/m<sup>3</sup> le 29 septembre à 22h TU à 12 Bq/m<sup>3</sup> le 30 septembre à 6h TU).

Suite à ces dépassements liés au radon, le laboratoire de la CRIIRAD a procédé début octobre à un réglage du paramétrage afin d'optimiser la discrimination entre radioactivités naturelle et artificielle.

### Iode 131

Toutes les valeurs sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m<sup>3</sup>).

### Bêta retardé

Aucune mesure n'a été effectuée entre le 8 et le 13 juillet, entre le 14 et le 19 août, entre le 10 et le 15 septembre et entre le 17 et le 22 juillet du fait respectivement du prélèvement de filtre pour analyse les 13 juillet, 19 août et 15 septembre d'une part et le 22 juillet lors de la maintenance de la balise d'autre part (cf. note 3 page 7).

Pendant la période de mesure, toutes les valeurs sont restées inférieures à la limite de détection (0,01 Bq/m<sup>3</sup>).

## 1.3 Résultats des contrôles différés par spectrométrie gamma

### 1.3.1 Tableau

Le tableau page suivante présente pour le césium 137, le césium 134, l'iode 131 (radioactivité artificielle) et le béryllium 7<sup>7</sup> (radionucléide naturel) la limite de détection (précédée du signe <) ou l'activité mesurée (suivie de la marge d'incertitude) exprimés en millibecquerels par mètre cube (mBq/m<sup>3</sup>).

---

<sup>6</sup> Il faut savoir que les voies alpha, bêta direct et radon sont mesurées par un seul détecteur. Un paramétrage fin permet de discriminer les impulsions mesurées par ce détecteur et de les imputer aux différents voies : alpha artificiel, bêta artificiel direct, radon (naturel). Ce paramétrage est réglé de manière optimale pour de faibles concentrations en radon (généralement, les concentrations en radon mesurées sont inférieures à 10 Bq/m<sup>3</sup>). Mais lors des pics de radon ou de l'augmentation rapide de son activité, il peut arriver que la discrimination ne s'effectue plus de manière correcte. Cela a été le cas pour cet événement. Le laboratoire de la CRIIRAD intervient régulièrement pour optimiser le réglage mais il est difficile d'anticiper les conditions météorologiques.

<sup>7</sup> L'activité du béryllium 7 (de période physique 53 jours) est donnée à la date de mesure. C'est un produit radioactif naturel qui se forme dans les couches de la haute atmosphère et se dépose de manière assez homogène sur le sol.

Média filtrant	Air échantillonné du	Au	Date de prélèvement	N° analyse	Date d'analyse	Cs 137 (mBq/m <sup>3</sup> )	Cs 134 (mBq/m <sup>3</sup> )	I 131 (mBq/m <sup>3</sup> )	Be 7 (mBq/m <sup>3</sup> )
Filtre aérosols	16/06/2015 13:46	13/07/2015 07:03	13/07/15	28 403	15/07/15	< 0,006	< 0,005	< 0,016	3,5 ± 0,5
	13/07/2015 07:12	19/08/2015 13:16	19/08/15	28 460	20/08/15	< 0,004	< 0,004	< 0,022	3,8 ± 0,5
	19/08/2015 13:31	15/09/2015 09:14	15/09/15	28 516	15/09/15	< 0,006	< 0,005	< 0,019	3,7 ± 0,5
Cartouche de charbon actif	06/07/2015 09:44	13/07/2015 07:02	13/07/15	28 401	15/07/15	-	-	< 0,095	-
	10/08/2015 13:53	19/08/2015 13:14	19/08/15	28 459	20/08/15	-	-	< 0,082	-
	08/09/2015 09:13	15/09/2015 09:12	15/09/15	28 518	16/09/15	-	-	< 0,101	-

Légende

Résultats exprimés en millibecquerels par mètre cube d'air (mBq/m<sup>3</sup>) à la date de mesure.

± : marge d'incertitude

&lt; : limite de détection

- : non mesuré

### 1.3.2 Commentaires

Aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n'a été détecté.

L'activité volumique en béryllium 7 correspond aux niveaux habituellement mesurés.

## 2 RADIOACTIVITE NATURELLE

### 2.1 Qu'est-ce que le radon ?

Le radon appartient à la famille des gaz rares (hélium, néon, krypton, ...). Inodore, incolore, sans saveur, il ne réagit pas chimiquement avec les autres éléments. C'est le seul gaz rare naturellement radioactif. Son principal isotope, le radon 222, est produit par la désintégration du radium 226. Il appartient à la chaîne de l'uranium 238, un élément radioactif naturel omniprésent dans l'écorce terrestre, mais à des niveaux variables en fonction de la nature des roches.

Les émanations se produisent en permanence et en tous points du territoire mais elles sont plus élevées dans les zones dont le sol contient des roches riches en uranium (c'est notamment le cas des roches magmatiques, et en particulier des granites). Le Limousin, le Massif Central, la Bretagne et la Corse sont des régions particulièrement concernées par le radon. Dans les secteurs a priori plus pauvres en uranium, le radon produit par des roches plus profondes peut cependant remonter à la surface par le biais des failles.


Présent en concentration élevée dans les sols, le radon se dilue rapidement dans l'air extérieur où les activités volumiques varient généralement **de quelques becquerels à quelques dizaines de becquerels par mètre cube d'air**, pour un climat tempéré continental. Des niveaux nettement plus élevés peuvent être mesurés à proximité des gisements uranifères et des sites d'extraction de l'uranium. Les concentrations dans l'air ambiant peuvent être alors de plusieurs centaines de becquerels par mètre cube, voire plus.

La concentration du radon dans l'atmosphère varie en fonction de différents paramètres :

- la teneur du sol en uranium 238 (radon 222) et thorium 232 (radon 220),
- la porosité du sol (qui favorise ou limite l'émanation du radon),
- les conditions météorologiques qui influent à la fois sur l'émission du radon et sur sa dispersion (vent, pression, température, pluie, neige, ...).


*A l'échelle d'une journée, on constate typiquement une augmentation des concentrations au cours de la nuit, des niveaux maximums en début de matinée (7h TU), puis une diminution, pour atteindre des valeurs minimales en fin d'après-midi (vers 15-17h TU). Voir ci-dessous l'évolution des concentrations moyennes en radon sur 24 heures pour 4 balises en septembre 2000.*

Radon - Activités horaires moyennes mesurées par les balises en septembre 2000

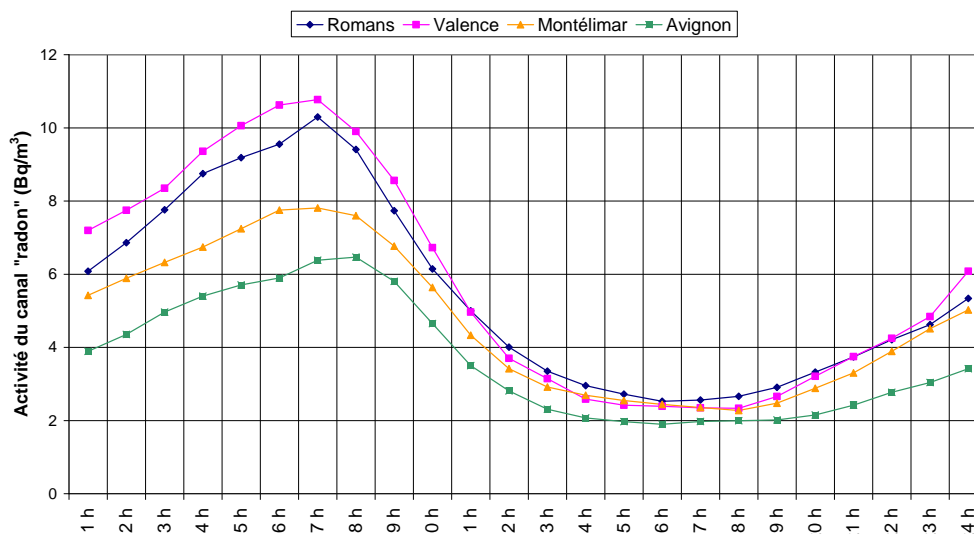

## 2.2 Radon : résultats des contrôles automatiques en continu


### 2.2.1 Juillet 2015<sup>8</sup>

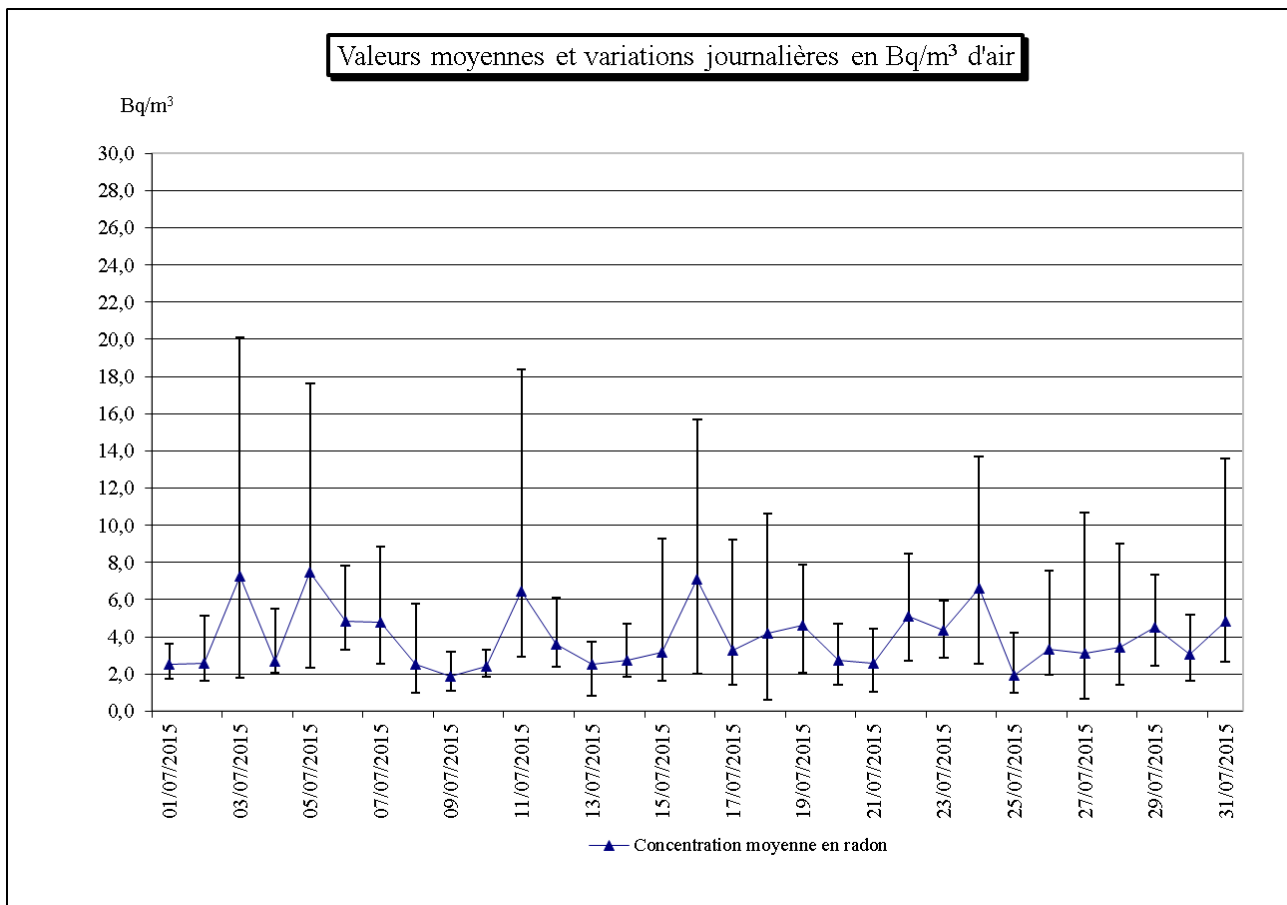

Valeur horaire maximum relevée le 03/07/2015 à 05h00	20,1 Bq/m <sup>3</sup>
Valeur horaire minimum relevée le 18/07/2015 à 17h00	0,6 Bq/m <sup>3</sup>
Ecart le plus important le 03/07/2015	Ecart de 18,3 Bq/m <sup>3</sup>
Ecart le plus faible le 10/07/2015	Ecart de 1,4 Bq/m <sup>3</sup>
<b>Moyenne mensuelle</b>	<b>3,9 Bq/m<sup>3</sup></b>

<sup>8</sup> Ce graphe présente pour chaque jour l'activité volumique horaire maximale, l'activité volumique horaire minimale et la moyenne journalière des activités volumiques horaires.


2.2.2 Août 2015<sup>9</sup>

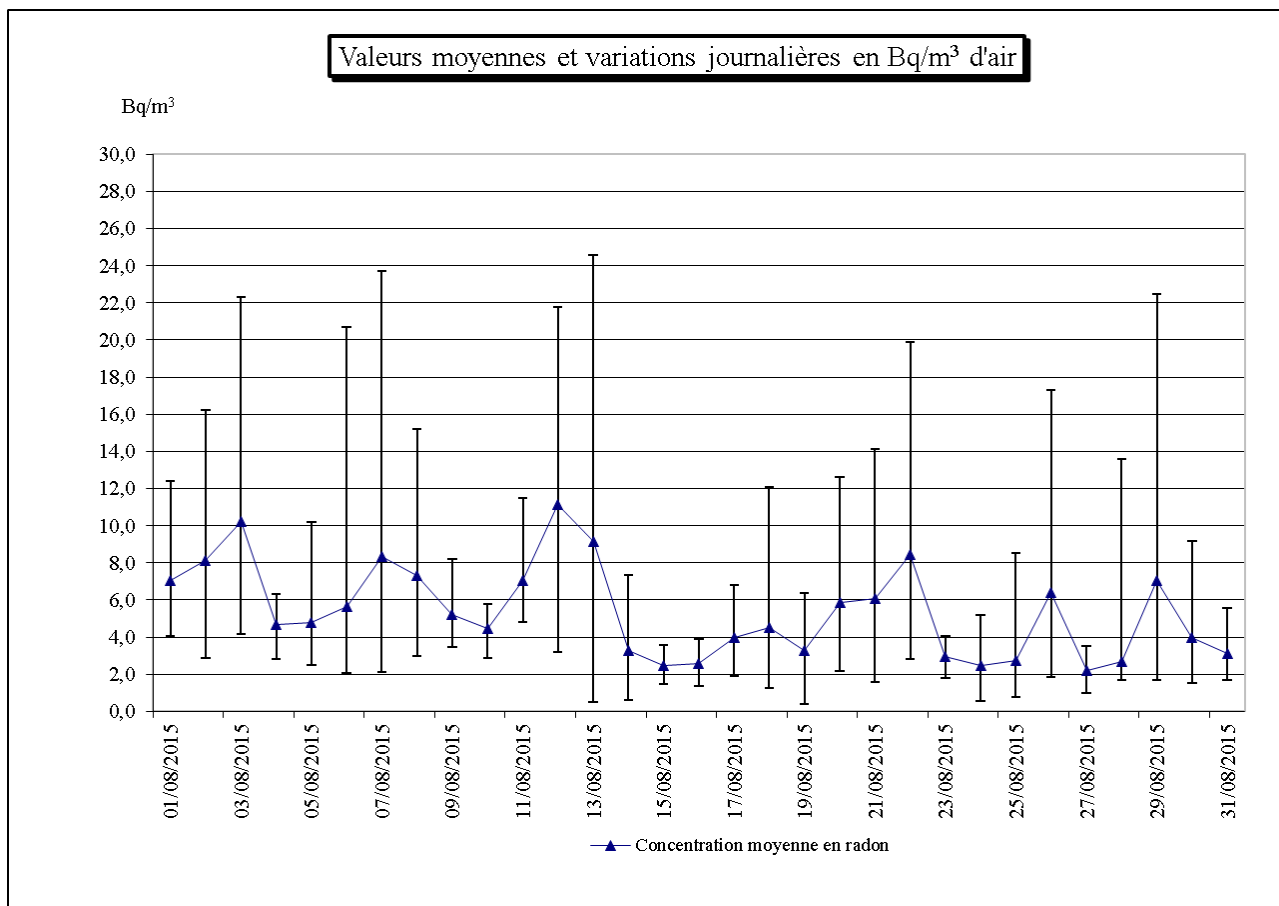

Valeur horaire maximum relevée le 13/08/2015 à 05h00	24,6 Bq/m3
Valeur horaire minimum relevée le 19/08/2015 à 14h00	0,4 Bq/m3
Ecart le plus important le 13/08/2015	Ecart de 24,1 Bq/m3
Ecart le plus faible le 15/08/2015	Ecart de 2,1 Bq/m3
<b>Moyenne mensuelle</b>	<b>5,4 Bq/m3</b>

<sup>9</sup> Ce graphe présente pour chaque jour l'activité volumique horaire maximale, l'activité volumique horaire minimale et la moyenne journalière des activités volumiques horaires.

2.2.3 Septembre 2015<sup>10</sup>

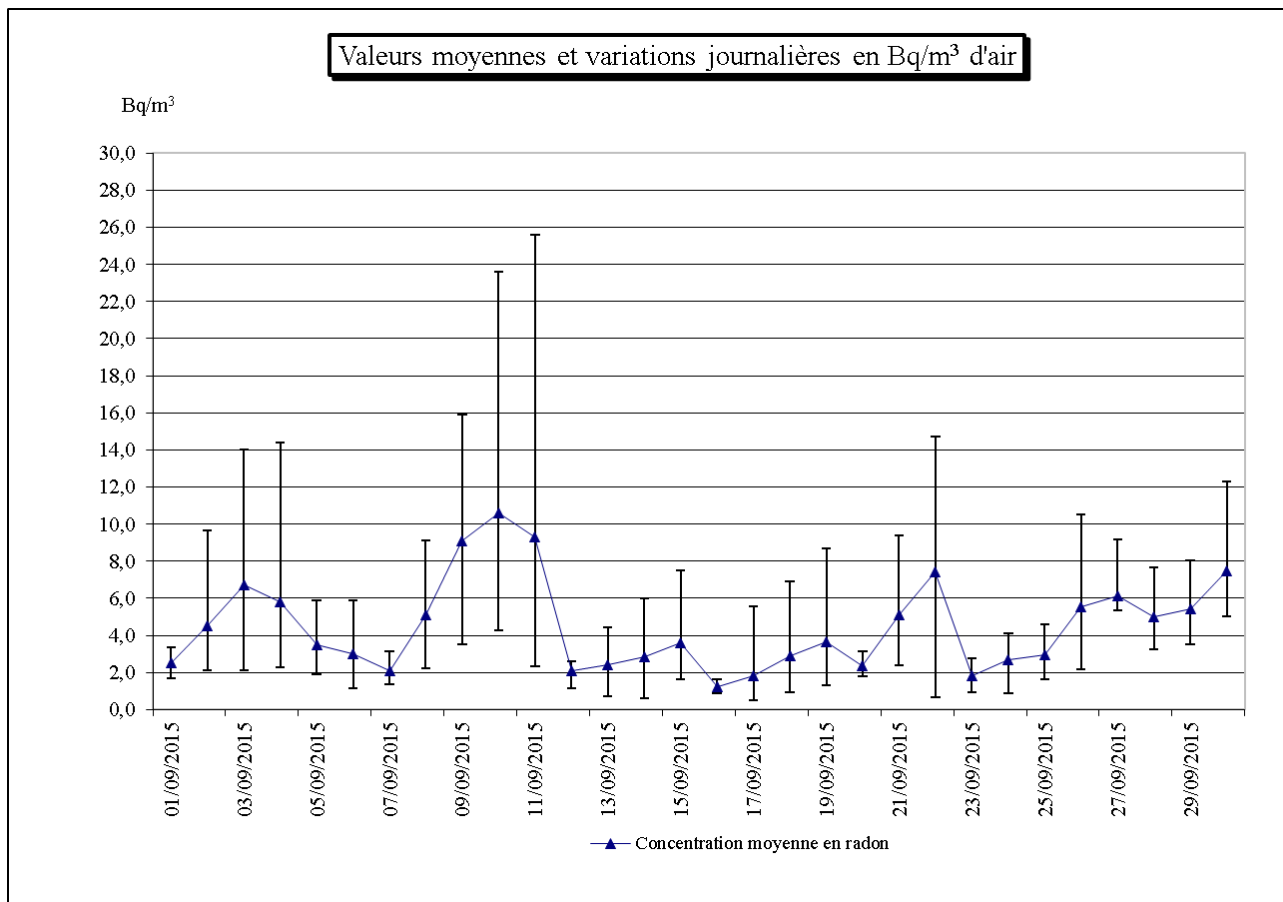

Valeur horaire maximum relevée le 11/09/2015 à 07h00	25,6 Bq/m3
Valeur horaire minimum relevée le 17/09/2015 à 07h00	0,5 Bq/m3
Ecart le plus important le 11/09/2015	Ecart de 23,3 Bq/m3
Ecart le plus faible le 16/09/2015	Ecart de 0,8 Bq/m3
<b>Moyenne mensuelle</b>	<b>4,5 Bq/m3</b>

<sup>10</sup> Ce graphe présente pour chaque jour l'activité volumique horaire maximale, l'activité volumique horaire minimale et la moyenne journalière des activités volumiques horaires.

#### 2.2.4 Commentaires

Aucune anomalie particulière n'a été mesurée. Les concentrations en radon sont normales pour la vallée du Rhône et la saison.


Les données mensuelles peuvent être comparées au tableau ci-dessous qui synthétise les résultats de l'année 2013 pour la balise atmosphérique de Péage-de-Roussillon.

<b>PEAGE DE ROU.</b>	<b>Minima</b>	<b>Moyennes</b>	<b>Maxima</b>
janv-13	0,8	5,6	20,2
févr-13	0,4	5,3	19,3
mars-13	0,4	5,0	24,1
avr-13	0,4	4,1	17,4
mai-13	0,4	2,4	13,5
juin-13	0,5	3,1	17,4
juil-13	0,8	5,0	22,3
août-13	1,1	5,9	27,3
sept-13	0,8	5,6	33,1
oct-13	0,8	4,1	13,1
nov-13	0,5	3,8	18,5
déc-13	0,4	2,8	15,1
<b>2013</b>	<b>0,4</b>	<b>4,4</b>	<b>33,1</b>

**Activités volumiques du canal « radon » mesurées en 2013 (résultats en Bq/m<sup>3</sup>)**



## ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE

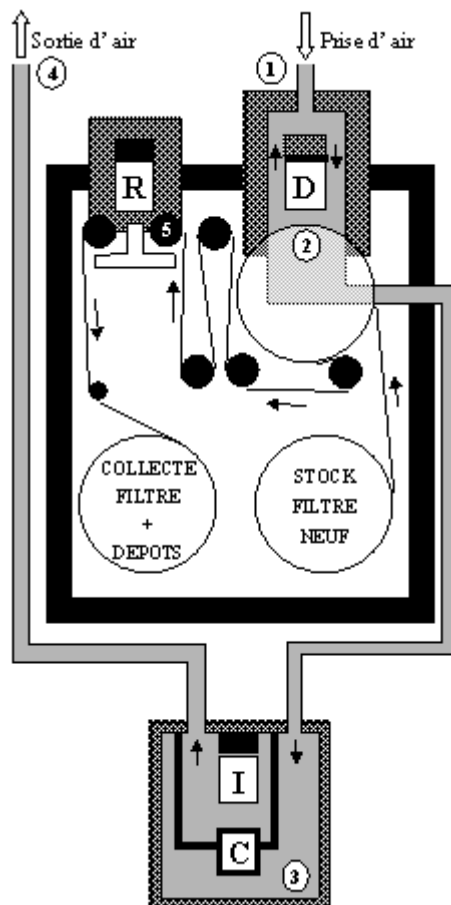

1. L'air extérieur est aspiré par une pompe à un débit nominal de 25 m<sup>3</sup>/heure.
2. Il passe à travers un filtre déroulant qui retient les particules en suspension dans l'air. Un double détecteur à scintillation (plastique et sulfure de zinc), disposé en regard du filtre (D), mesure en continu les rayonnements alpha et bêta émis par les poussières atmosphériques. Le système de détection permet de différencier la radioactivité artificielle (seuil de détection : 1 Bq/m<sup>3</sup>) de la radioactivité naturelle.
3. L'air est ensuite canalisé vers la cartouche à charbon actif (C) où un détecteur spécifique de type NaI(I) mesure le rayonnement gamma dans une fenêtre comprise entre 291 et 437 keV centrée sur le principal pic de l'iode 131 (364,5 keV).
4. L'air est rejeté à l'extérieur.
5. Cinq jours après la mesure directe, le filtre passe sous un autre détecteur (R) qui effectue une seconde mesure du rayonnement bêta, dite mesure retardée, avec un niveau de détection plus bas (0,01 Bq/m<sup>3</sup>), la radioactivité naturelle (descendants à vie courte du radon 222) ayant pratiquement disparu.

Systématiquement... et en cas d'alerte

L'analyse complémentaire du filtre en spectrométrie gamma au laboratoire de la CRIIRAD permet d'identifier et de quantifier précisément les éléments radioactifs qui y sont déposés.

## LABORATOIRE CRIIRAD

Le laboratoire de la CRIIRAD est un laboratoire d'analyse spécialisé dans les mesures de radioactivité et agréé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour les mesures de radioactivité de l'environnement et les contrôles radon. Il est placé sous la responsabilité de M. Bruno CHAREYRON, ingénieur en physique nucléaire.



### RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Bruno CHAREYRON



### RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION DES BALISES

Jérémie MOTTE




### RESPONSABLE INTERVENTIONS

Christian COURBON



### RESPONSABLE QUALITE

Marion JEAMBRUN

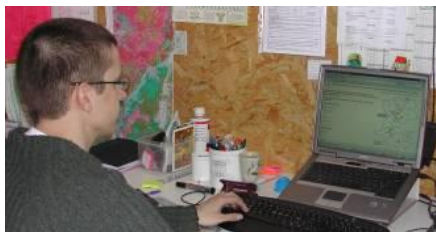


### RESPONSABLE SERVICE RADON

Julien SYREN



### INTERVENTIONS HEBDOMADAIRES, ANALYSES

Stéphane PATRIGEON

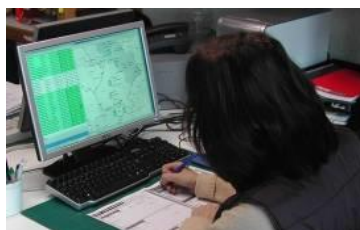

### SCRUTATION DES DONNEES

Stéphane MONCHÂTRE



### PREPARATION DES ECHANTILLONS

Jocelyne RIBOUËT

### EQUIPE D'ASTREINTE

Bruno CHAREYRON, Christian COURBON, Marion JEAMBRUN, Stéphane PATRIGEON, Julien SYREN, Jérémie MOTTE, Corinne CASTANIER et Roland DESBORDES (respectivement responsable recherche et président de la CRIIRAD)